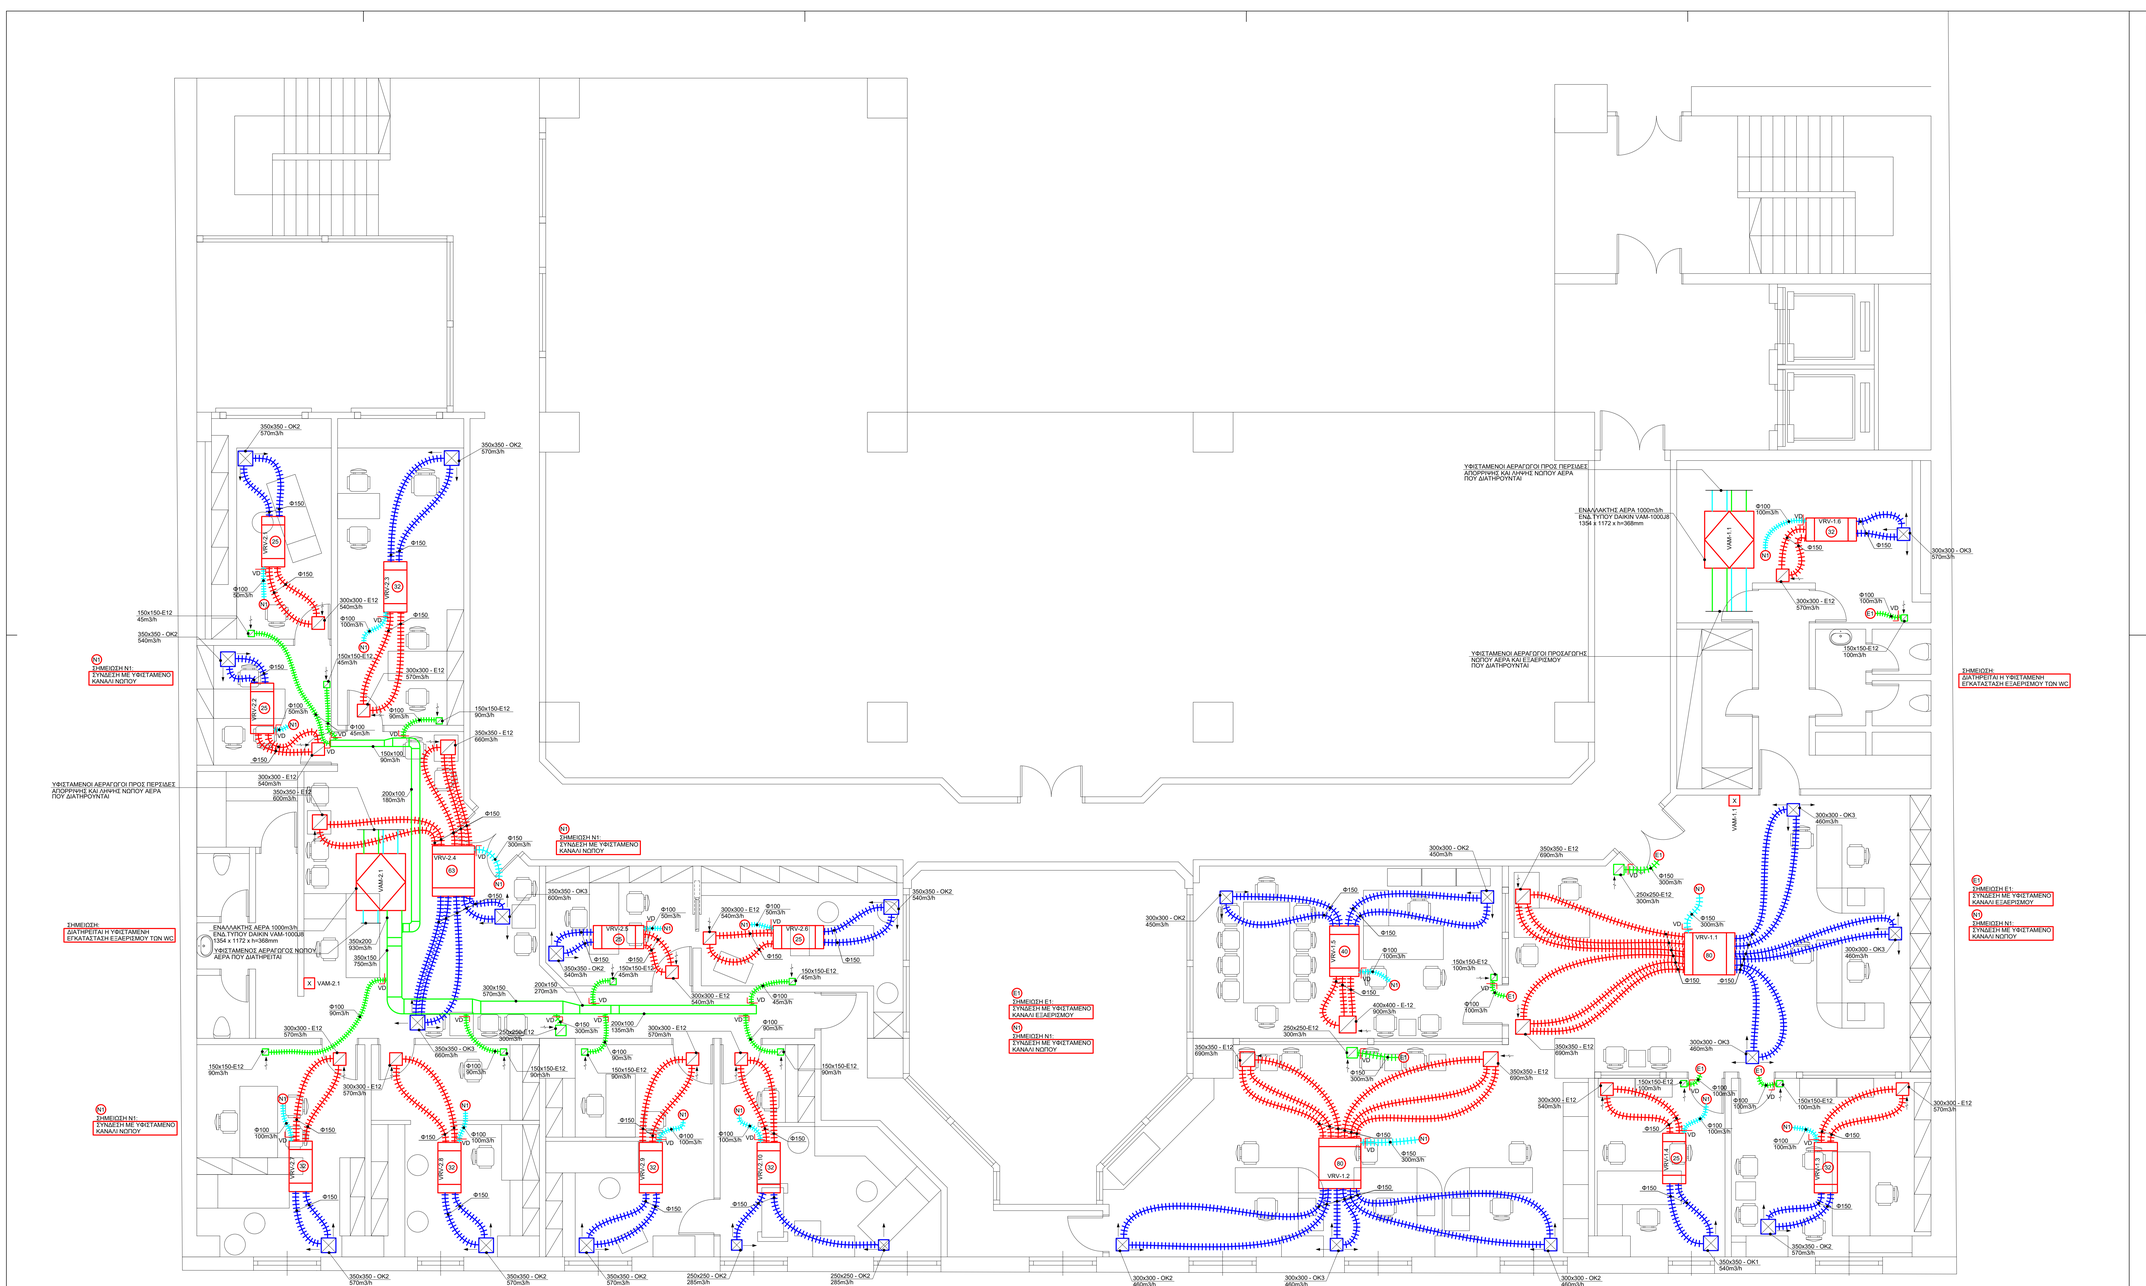
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ 1000m3/h ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ DAIKIN VAM-1000J(B) 1354 x 1172 x h=368mm
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ WC
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ WC
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ν1: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΝΟΤΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε1: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
VAM-1.1
VAM-2.1
VRV-1.1
VRV-1.2
VRV-1.6
VRV-2.1
VRV-2.2
VRV-2.3
VRV-2.4
VRV-2.5
VRV-2.6
VRV-2.7
VRV-2.8
VRV-2.9
VRV-2.10
VRV-2.11
VRV-2.12
VRV-2.13
VRV-2.14
VRV-2.15
VRV-2.16
VRV-2.17
VRV-2.18
VRV-2.19
VRV-2.20
VRV-2.21
VRV-2.22
VRV-2.23
VRV-2.24
VRV-2.25
VRV-2.26
VRV-2.27
VRV-2.28
VRV-2.29
VRV-2.30
VRV-2.31
VRV-2.32
VRV-2.33
VRV-2.34
VRV-2.35
VRV-2.36
VRV-2.37
VRV-2.38
VRV-2.39
VRV-2.40
VRV-2.41
VRV-2.42
VRV-2.43
VRV-2.44
VRV-2.45
VRV-2.46
VRV-2.47
VRV-2.48
VRV-2.49